



正本

检测报告

GPJC2501027



项目名称：委托检测


委托单位：日照德坤能源有限公司

报告日期：2025 年 3 月 5 日

项目信息一览表

报告编号: GPJC2501027

共 4 页 第 1 页

委托单位	名称	日照德坤能源有限公司			
	地址	山东省日照市岚山区碑廓镇疏港大道 0909 号			
	联系人	陈彬祥	联系电话	151 6335 5296	
检测单位	名称	国评检测（山东）有限公司			
	地址	山东省日照高新区高新七路 99 号			
	联系人	吴同飞	联系电话	0633-7177002	
样品类别	地下水、噪声				
采样日期	2025.02.25				
检测周期	2025.02.25-2025.03.05				
检测目的	受日照德坤能源有限公司委托对地下水、噪声进行检测				
采样人员	宋升龙、唐晓东				
检测分析人员	孟李萍、崔静雯、孙赫男				
检测结论	仅提供检测数据，不做判定。 				
说明	无				
报告编制		报告审核		授权签字人	
日 期	2025.03.05	日 期	2025.03.05	日 期	2025.3.5

水质、固体样品检测结果报告单

报告编号：GPJC2501027

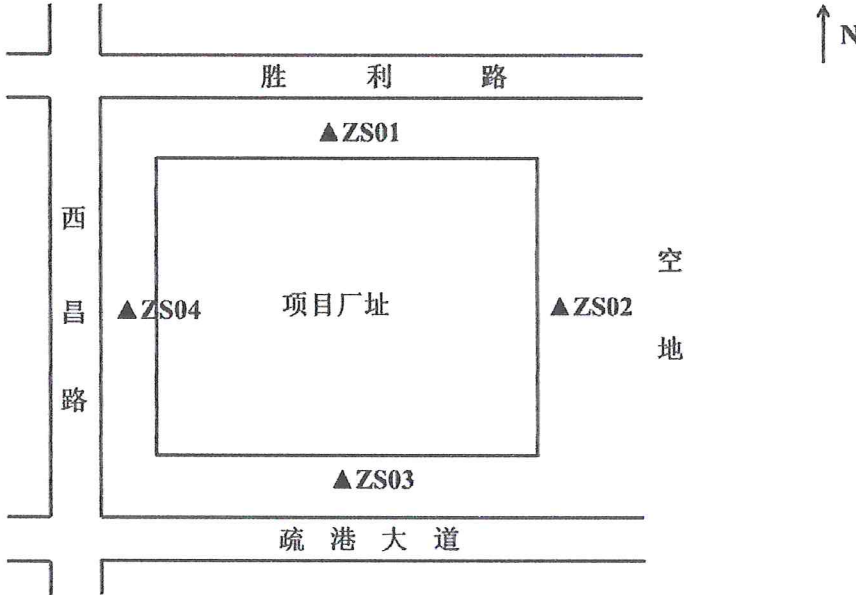
共 4 页 第 2 页

受检单位	日照德坤能源有限公司		受检地址	山东省日照市岚山区碑廓镇疏港大道 0909 号	
采样时间	2025.02.25		分析日期	2025.02.25-2025.03.05	
样品状态及特性	采样瓶完好无损；采样量合格；样品为无色、无味液体。		样品量	塑料瓶:500 mL×3； 玻璃瓶:500 mL×5；1000 mL×2；	
采样依据	HJ 164-2020 地下水环境监测技术规范		样品名称	地下水	
采样点位	样品编号	检测项目	分析方法依据	计量单位	检测结果
GW01 污水提升池附近	DK250225 GW0101	pH 值	HJ 1147-2020	无量纲	7.2 (18.7℃)
		高锰酸盐指数（耗氧量，以 O ₂ 计）	GB/T 5750.7-2023	mg/L	0.86
		氨氮	HJ 535-2009	mg/L	0.090
		生化需氧量(BOD ₅)	GB/T 5750.7-2023	mg/L	2.3
		石油类	HJ 970-2018	mg/L	0.01L
GW02 事故水池附近	DK250225 GW0201	pH 值	HJ 1147-2020	无量纲	7.2 (18.5℃)
		高锰酸盐指数（耗氧量，以 O ₂ 计）	GB/T 5750.7-2023	mg/L	0.48
		氨氮	HJ 535-2009	mg/L	0.087
		生化需氧量(BOD ₅)	GB/T 5750.7-2023	mg/L	3.5
		石油类	HJ 970-2018	mg/L	0.01L
		本页以下空白			
备注	无				

噪声检测结果报告单

报告编号: GPJC2501027

共 4 页 第 3 页

受检单位	日照德坤能源有限公司		受检地址	山东省日照市岚山区碑廓镇疏港大道 0909 号	
检测项目	工业企业厂界环境噪声		校准仪器	AWA 6022A 型声校准器 (GP-YQ-987)	
现场检测仪器	多功能声级计 AWA 5688 (GP-YQ-508)		测试日期	2025.02.25	
检测方法	工业企业厂界环境噪声排放标准		检测依据	GB 12348-2008	
天气情况	晴		风速	1.6 m/s	
检测点位	检测结果 L_{eq} (dB (A))				
	检测时间	昼间	检测时间	夜间	
▲01	17:12	54	22:44	45	
▲02	16:41	57	22:02	49	
▲03	16:13	60	22:16	50	
▲04	16:57	54	22:31	48	
附噪声点位图:					
 厂址坐标: 东经: 119.179649° 北纬: 35.187656°					
注: ▲ 噪声检测点位					
备注	检测期间主要声源为工业生产噪声。				

附表 1

检测技术规范、依据及使用仪器

报告编号: GPJC2501027

共 4 页 第 4 页

样品类别	分析项目	分析方法	方法依据	仪器设备	检出限
地下水	pH 值	电极法	HJ 1147-2020	SX751 型pH/ORP/电导率/溶解氧测量仪 GP-YQ-512	/
	高锰酸盐指数 (耗氧量, 以 O ₂ 计)	酸性高锰酸钾滴定法	GB/T 5750.7-2023	50mL 酸式滴定管 GP-YQ-119 DRHH-S8 数显恒温水浴锅 GP-YQ-021	0.05 mg/L
	氨氮	纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	722 可见分光光度计 GP-YQ-059	0.025 mg/L
	生化需氧量 (BOD ₅)	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分: 有机物综合指标 (5.1) 容量法	GB/T 5750.7-2023	SHP-250JB BOD 生化培养箱 GP-YQ-467 50mL 聚四氟旋塞棕色酸式滴定管 GP-YQ-773	0.2 mg/L
	石油类	紫外分光光度法	HJ 970-2018	TU-1810APC 紫外可见分光光度计 GP-YQ-321	0.01 mg/L
	本页以下空白				

本报告结束